Дата 4/10/2023
Клиент
Дилер
Предложение

## Конденсатор TFT 1479

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мощность | **15,00** kW | Хладагент | **R404A** |
| Запас | **-40** % | T газа на входе | **80,0** °C |
| Расход воздуха | **4509** m³/h | T конденсации (Средн.) | **45,0** °C |
| Скорость воздуха | **3,13** m/s | Переохлаждение | **0,0** K |
| Высота над уровнем моря | **0** m | Расход жидкости | **321,4** kg/h |
| T воздуха на входе | **30,0** °C | Перепад давления | **22,3/0,4** kPa/K |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Производитель вентилятора | **Weiguang** | Эл. подключение | | **220V/1Ph/50Hz** |
| Модель вентилятора | **YWF4E-450S-137/35-G** | Тех. характеристики вент. узла: | | |
| Кол-во вентиляторов | **1x450** mm | Скорость вращения | | **1360** 1/min |
| Тип вентилятора | **AC 4P** | | 1 вент. | Общее |
| Ур.звук.давления на 10 m | **39** dB(A) (1) | Мощность | **370** | **370** W |
| Ур.звук.мощности | **70** dB(A) | Потребл. ток | **1,7** | **1,7** A (3) |
| ErP | **Нет** (2) | | | |

| | |
|---|---|
| Класс энергетич. эффективн | **D** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Корпус | **Оцинк. сталь RAL 7032** | Материал труб | **Медь** (4) |
| Площадь поверхности | **22,7** m² | Материал оребрения | **Алюминий** (4) |
| Внутренний объём | **1,4** l | Материал коллекторов | **Медь** (4) |
| Шаг оребрения | **2,3** mm | Сторона подключения (по ходу движения воздуха) | **Справа** |
| Вес (пустой) | **17,00** kg (5) | Вход | **1 x 16 mm** |
| Макс.рабочее давление | **32** bar (6) | Выход | **1 x 12 mm** |
| | | Монтаж | **Горизонтальный** |
| | | Размеры (ДхШхВ) | **830x322x599** mm (5) |

### Размеры:

| | |
|---|---|
| (A) | 830 mm |
| (B) | 599 mm |
| (C) | 202 mm |
| (C1) | 129 mm |
| (L1) | 24 mm |
| (L2) | 346 mm |

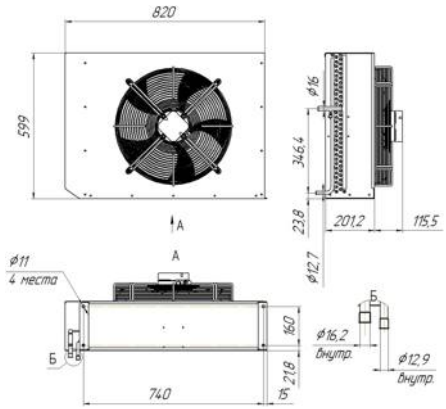


| | |
|---|---|
| Цена изделия | **Цена по запросу** |
| **Итого нетто** | **Цена по запросу** |


**Важно:**

(1) При использовании метода охватывающей поверхности согласно EN 13487/EN 9614-1.
(2) Изделие укомплектовано вентиляторами, которые соответствуют требованиям эффективности по директиве 2009/125/EC (ErP Directive).
(3) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(4) Необходимо проверить, годится ли выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(5) Размер и вес действительны не для всех возможных вариантов. Они могут отличаться для спец.аппаратов и с опциями.
(6) Необходимо проверить, годится ли макс.рабочее давление аппарата для необходимой системы. Увеличение макс.рабочего давления - опционально.

# Конденсатор TFT 1479

**Размеры:**

| | |
|---|---|
| (A) | 830 mm |
| (B) | 599 mm |
| (C) | 202 mm |
| (C1) | 129 mm |
| (L1) | 24 mm |
| (L2) | 346 mm |

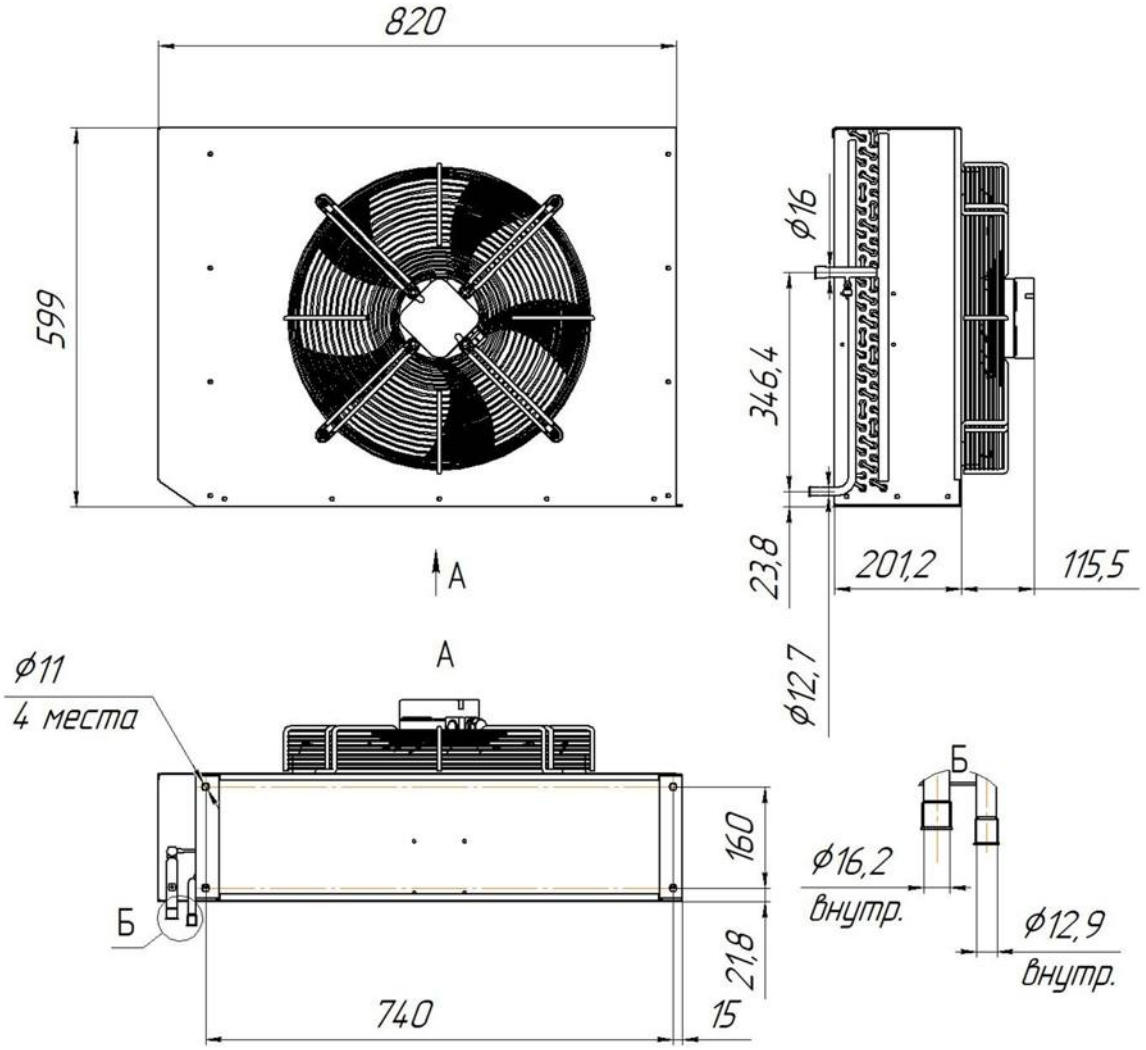


ООО "Завод ТерраФриго"
346718 Ростовская область, Аксайский район,
п. Возрожденный, ул. Производственная, д.1
Тел. +7 800 234-51-88 - www.terrafrigo.ru/org