Scelte SELECTION SOFTWARE V3R5M1 Проверка Воздухоохладитель

Пользователь PHK-HOLOD


05.12.2019

Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: 1 x ICE 52D06

Мощность	kW	49,026			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	17170	Общая внешняя поверхность	m2	209,26

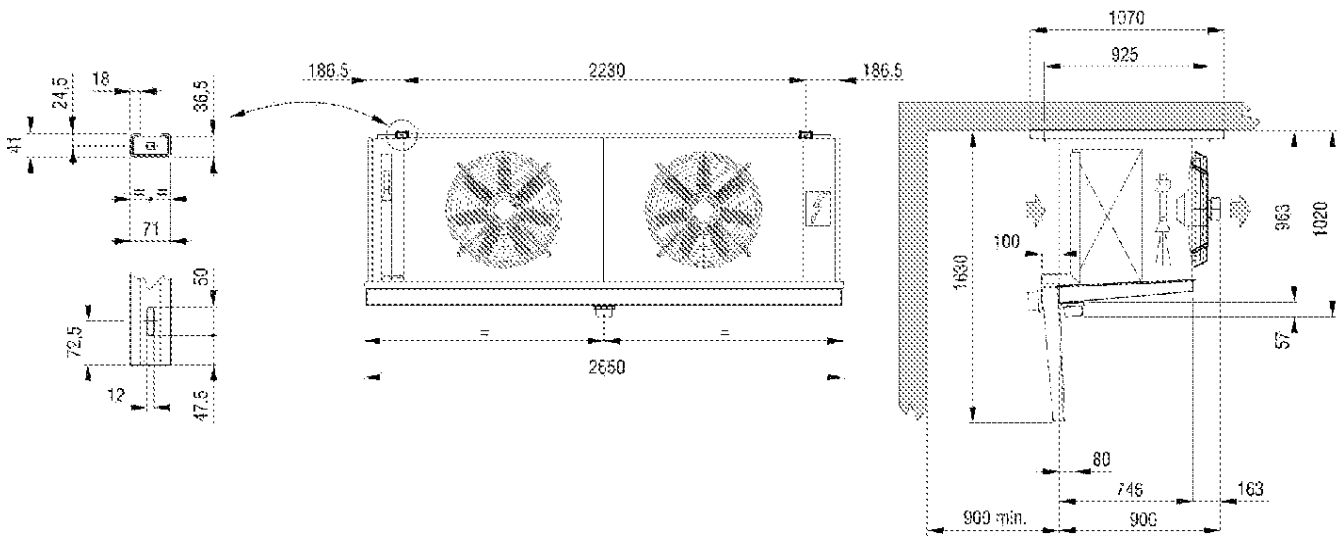

Вес	kg	266,000			
Внутренняя поверхность	m2	33,20	Внешняя поверхность	m2	209,26
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Мощность цикла	dm3	66,00	Расстояние между ламелями	mm	6
Нагнетательное подсоединение		3" GAS			

Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m3/h	17170	Выброс воздуха	m	30,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1220
Общая поглощение	A	3,6	Суммарная мощность	Watt	2000