Scelte SELECTION SOFTWARE V3R7M1 db80618 Проверка Воздухоохладитель

COILS & COOLERS

Пользователь йй


20.08.2015

Температура в камере	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электрический		

Выбранная модель: 1 x DFE 33EL7 ED

Мощность	kW	6,416			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	4650

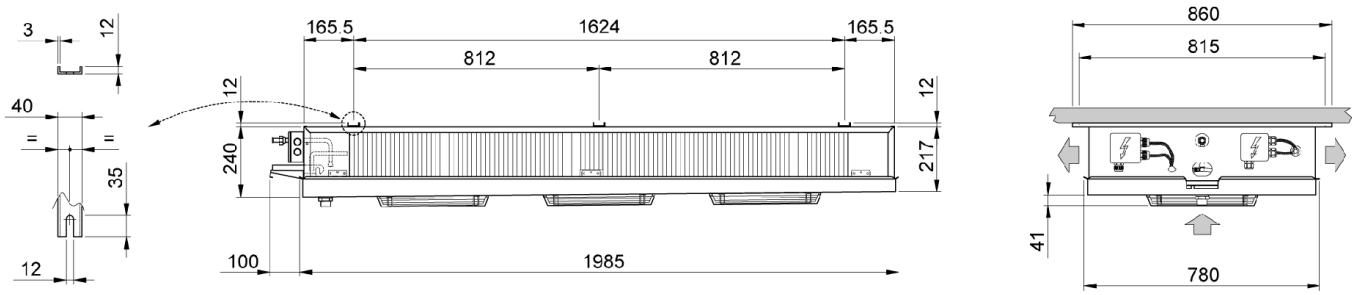

Вес	kg	50,000			
Внешняя поверхность	m2	4,15	Внутренняя поверхность	m2	22,81
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		28 mm
Мощность цикла	dm3	8,60	Расстояние между ламелями	mm	7
Нагнетательное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электрическийщая поглощение		Watt	4500
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m3/h	4650	Выброс воздуха	m	10,0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	rpm	1340
Общая поглощение	A	1,5	Суммарная мощность	Watt	330
Сумм Pwr.S.Lev. 10 m.	dB(A)	44			