



BC-LR-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (PR24)

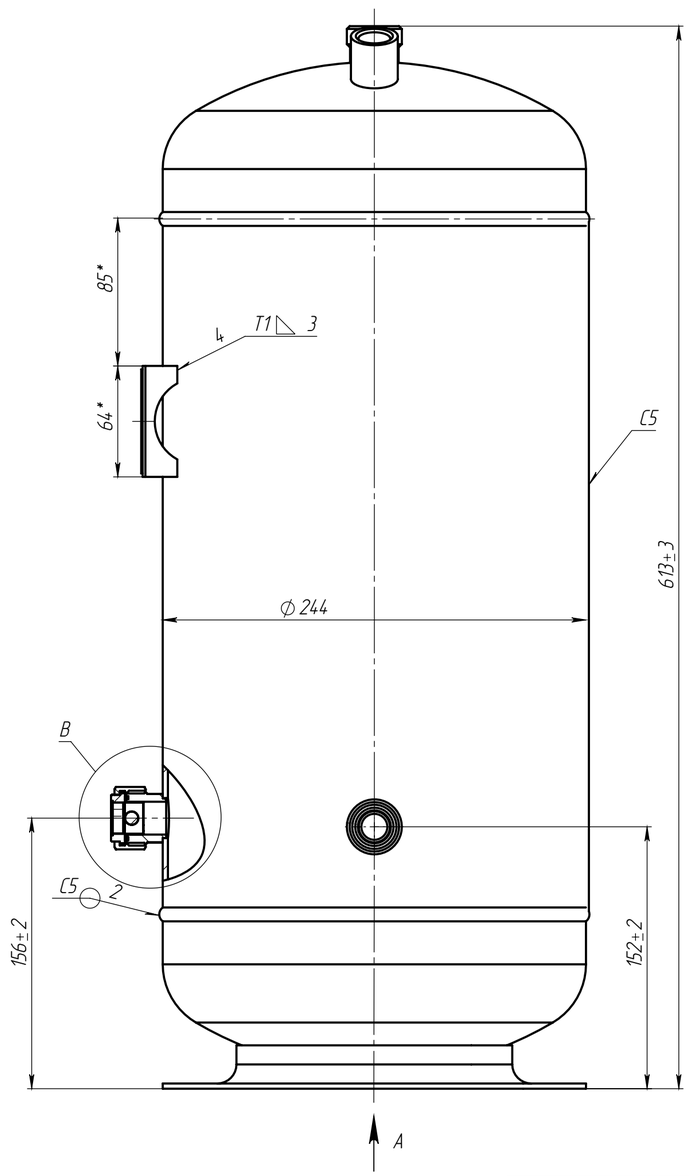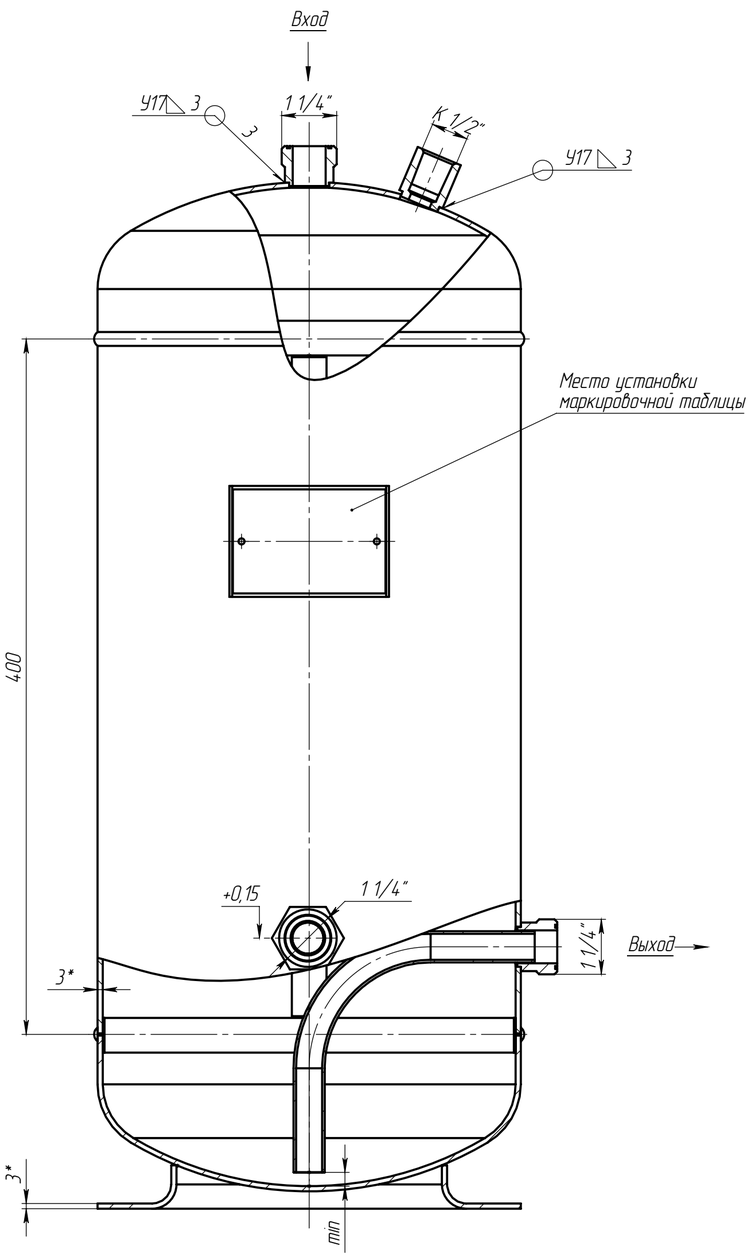



МЕСТНЫЙ В
МАСШТАБ 2 : 2.5

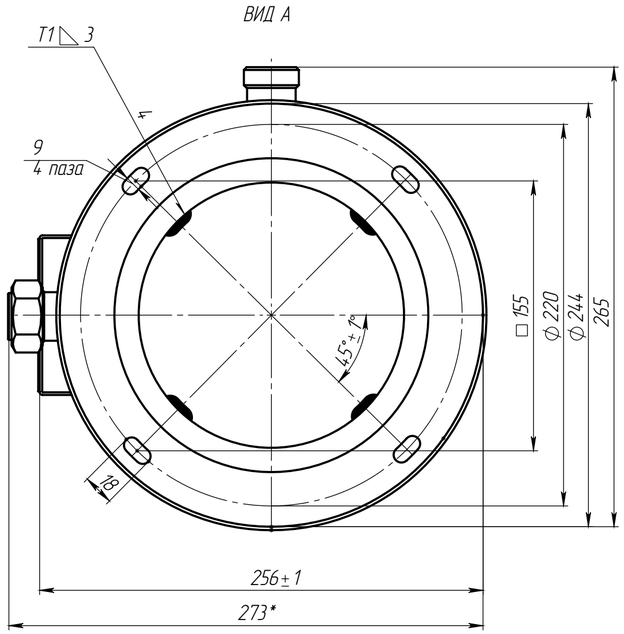



| Техническая характеристика | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление МПа (кгс/см²) | МПа (кгс/см²) | 3,5 (35) |
| 2 | Расчетное давление | МПа (кгс/см²) | 3,5 (35) |
| 3 | Пробное давление | МПа (кгс/см²) | 5,0 (50) |
| 4 | Расчетная температура стенки | °С | +60 |
| 5 | Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением | °С | -10 |
| 6 | Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1.007-76) | класс | IV малоопасный |
| 7 | Классификация сосуда (по ГОСТ Р 52630-2012) | группа | 3 |
| 8 | Срок службы, не менее | лет | 8 |
| 9 | Внутренний объем | л | 24 |
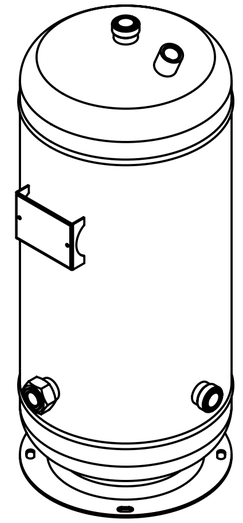
| Технические требования | |
|---|---|
| 1 | Сварные швы по ГОСТ 16037-80. Проволока Св 08 Г2С ГОСТ 2246-70. Сварку производить по РД 26-17-051-85 |
| 2 | В сварных соединениях не допускаются: |
| 2.1 | Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины |
| 2.2 | Свищи и пористость поверхности шва и подрезы |
| 2.3 | Непровары расположенные в сечении сварного соединения |
| 2.4 | Поры, шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскопии |
| 2.5 | Наплывы, прожоги и не заплавленные кратеры |
| 3 | На поверхности деталей не допускаются брызги металла от сварки |
| 4 | При сборке заусенцы удалить, острые кромки притупить |
| 5 | На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки. |
| 6 | Ресивер испытать на прочность давлением жидкости $P_{исп}$ 5,0 МПа (50 кгс/см²) в течении 30 мин / давлением воздуха $P_{исп}$ 4,2 МПа (42 кгс/см²) в течении 15 мин Падение давления и деформация сосуда не допускаются. |
| 7 | Покрытие – полиэфирная порошковая краска. Цвет согласно пожеланиям заказчика |

1. *Размеры для справок
2. Все патрубки и штуцера заглушить транспортировочными заглушками

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | BC-LR-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (PR24) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Ресивер Сборочный чертеж | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | | 12,9 | 1:2,5 |
| Т.контр. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Гл. инж. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | TM Becool | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2