Scelte SELECTION SOFTWARE V3R7M1 db80618 Проверка Воздухоохладитель

COILS & COOLERS

Пользователь йй


14.08.2015


Температура в камере	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электрический		

Выбранная модель: 1 x CTE 125L8 ED

Мощность	kW	7,094			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	4900

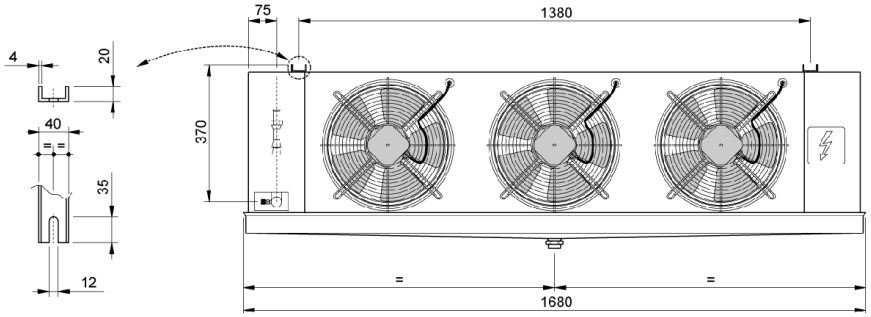

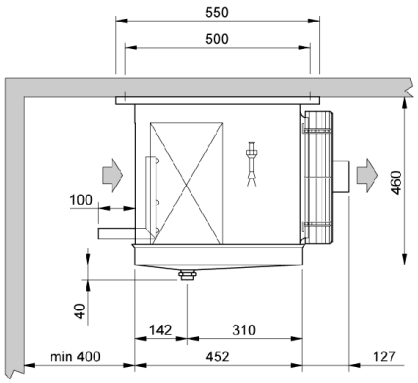

Вес	kg	54,200			
Внешняя поверхность	m2	4,58	Внутренняя поверхность	m2	21,29
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		28 mm
Мощность цикла	dm3	8,06	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Нагнетательное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электрическийщая поглощение		Watt	3990
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m3/h	4900	Выброс воздуха	m	18,0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	rpm	1370
Общая поглощение	A	1,26	Суммарная мощность	Watt	285
Сумм Pwr.S.Lev. 10 m.	dB(A)	44			